


ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat	
Nazwisko	Upraw.	Data	Podpis	REMONT SIECI CIEPŁOWNICZEJ W REJONIE UL.LOTNIKÓW-BOJKOWSKIEJ W GLIWICACH	
Projektant: mgr inż. Jan PAWNUK	867/93	02.2019		Rysunek Schemat instalacji alarmowej	Nr Rys. 7
Inwestor Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Gliwice Sp. z o.o.			Adres obiektu Gliwice, ul.Lotników-Bojkowskiej		Skala

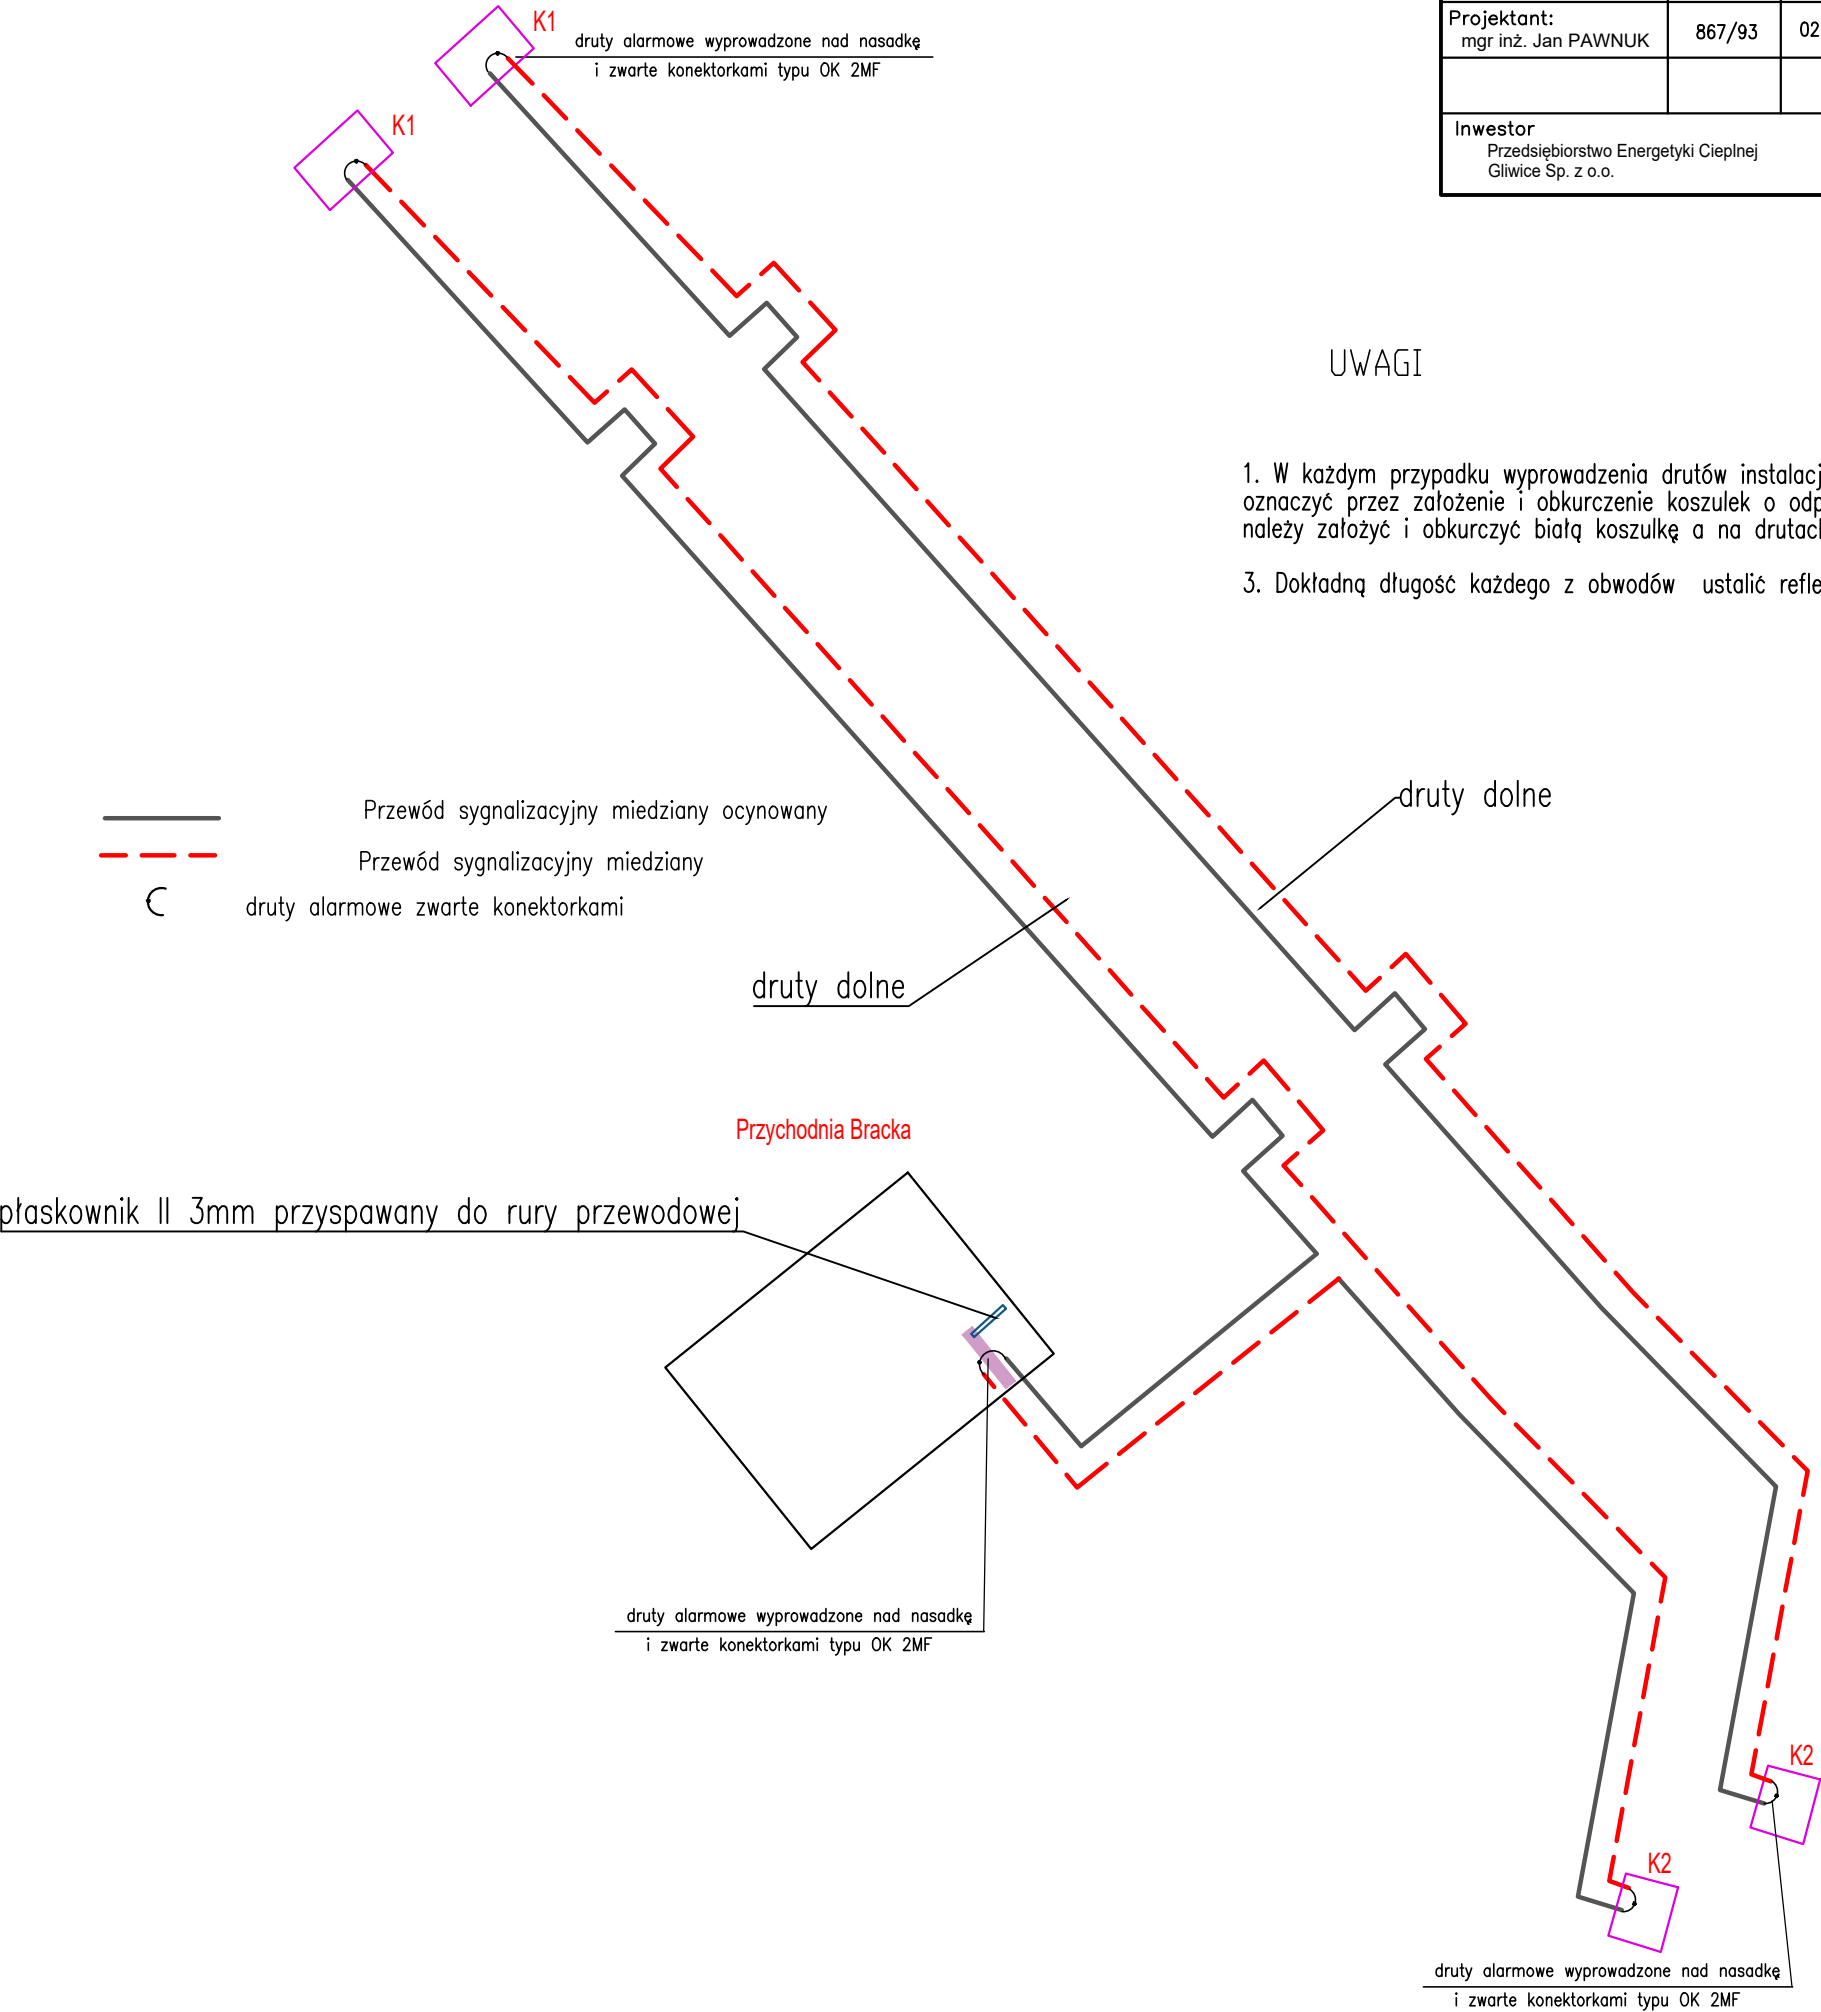

UWAGI

1. W każdym przypadku wyprowadzenia drutów instalacji alarmowej spod pokrywy końcowej należy je oznaczyć przez założenie i obkurczenie koszulek o odpowiednich kolorach. Na drutach ocynowanych należy założyć i obkurczyć białą koszulkę a na drutach miedzianych czerwoną koszulkę.
3. Dokładną długość każdego z obwodów ustalić reflektometrem po zmontowaniu całości sieci.