



SCHEMAT INSTALACJI ALARMOWEJ IMPULSOWEJ

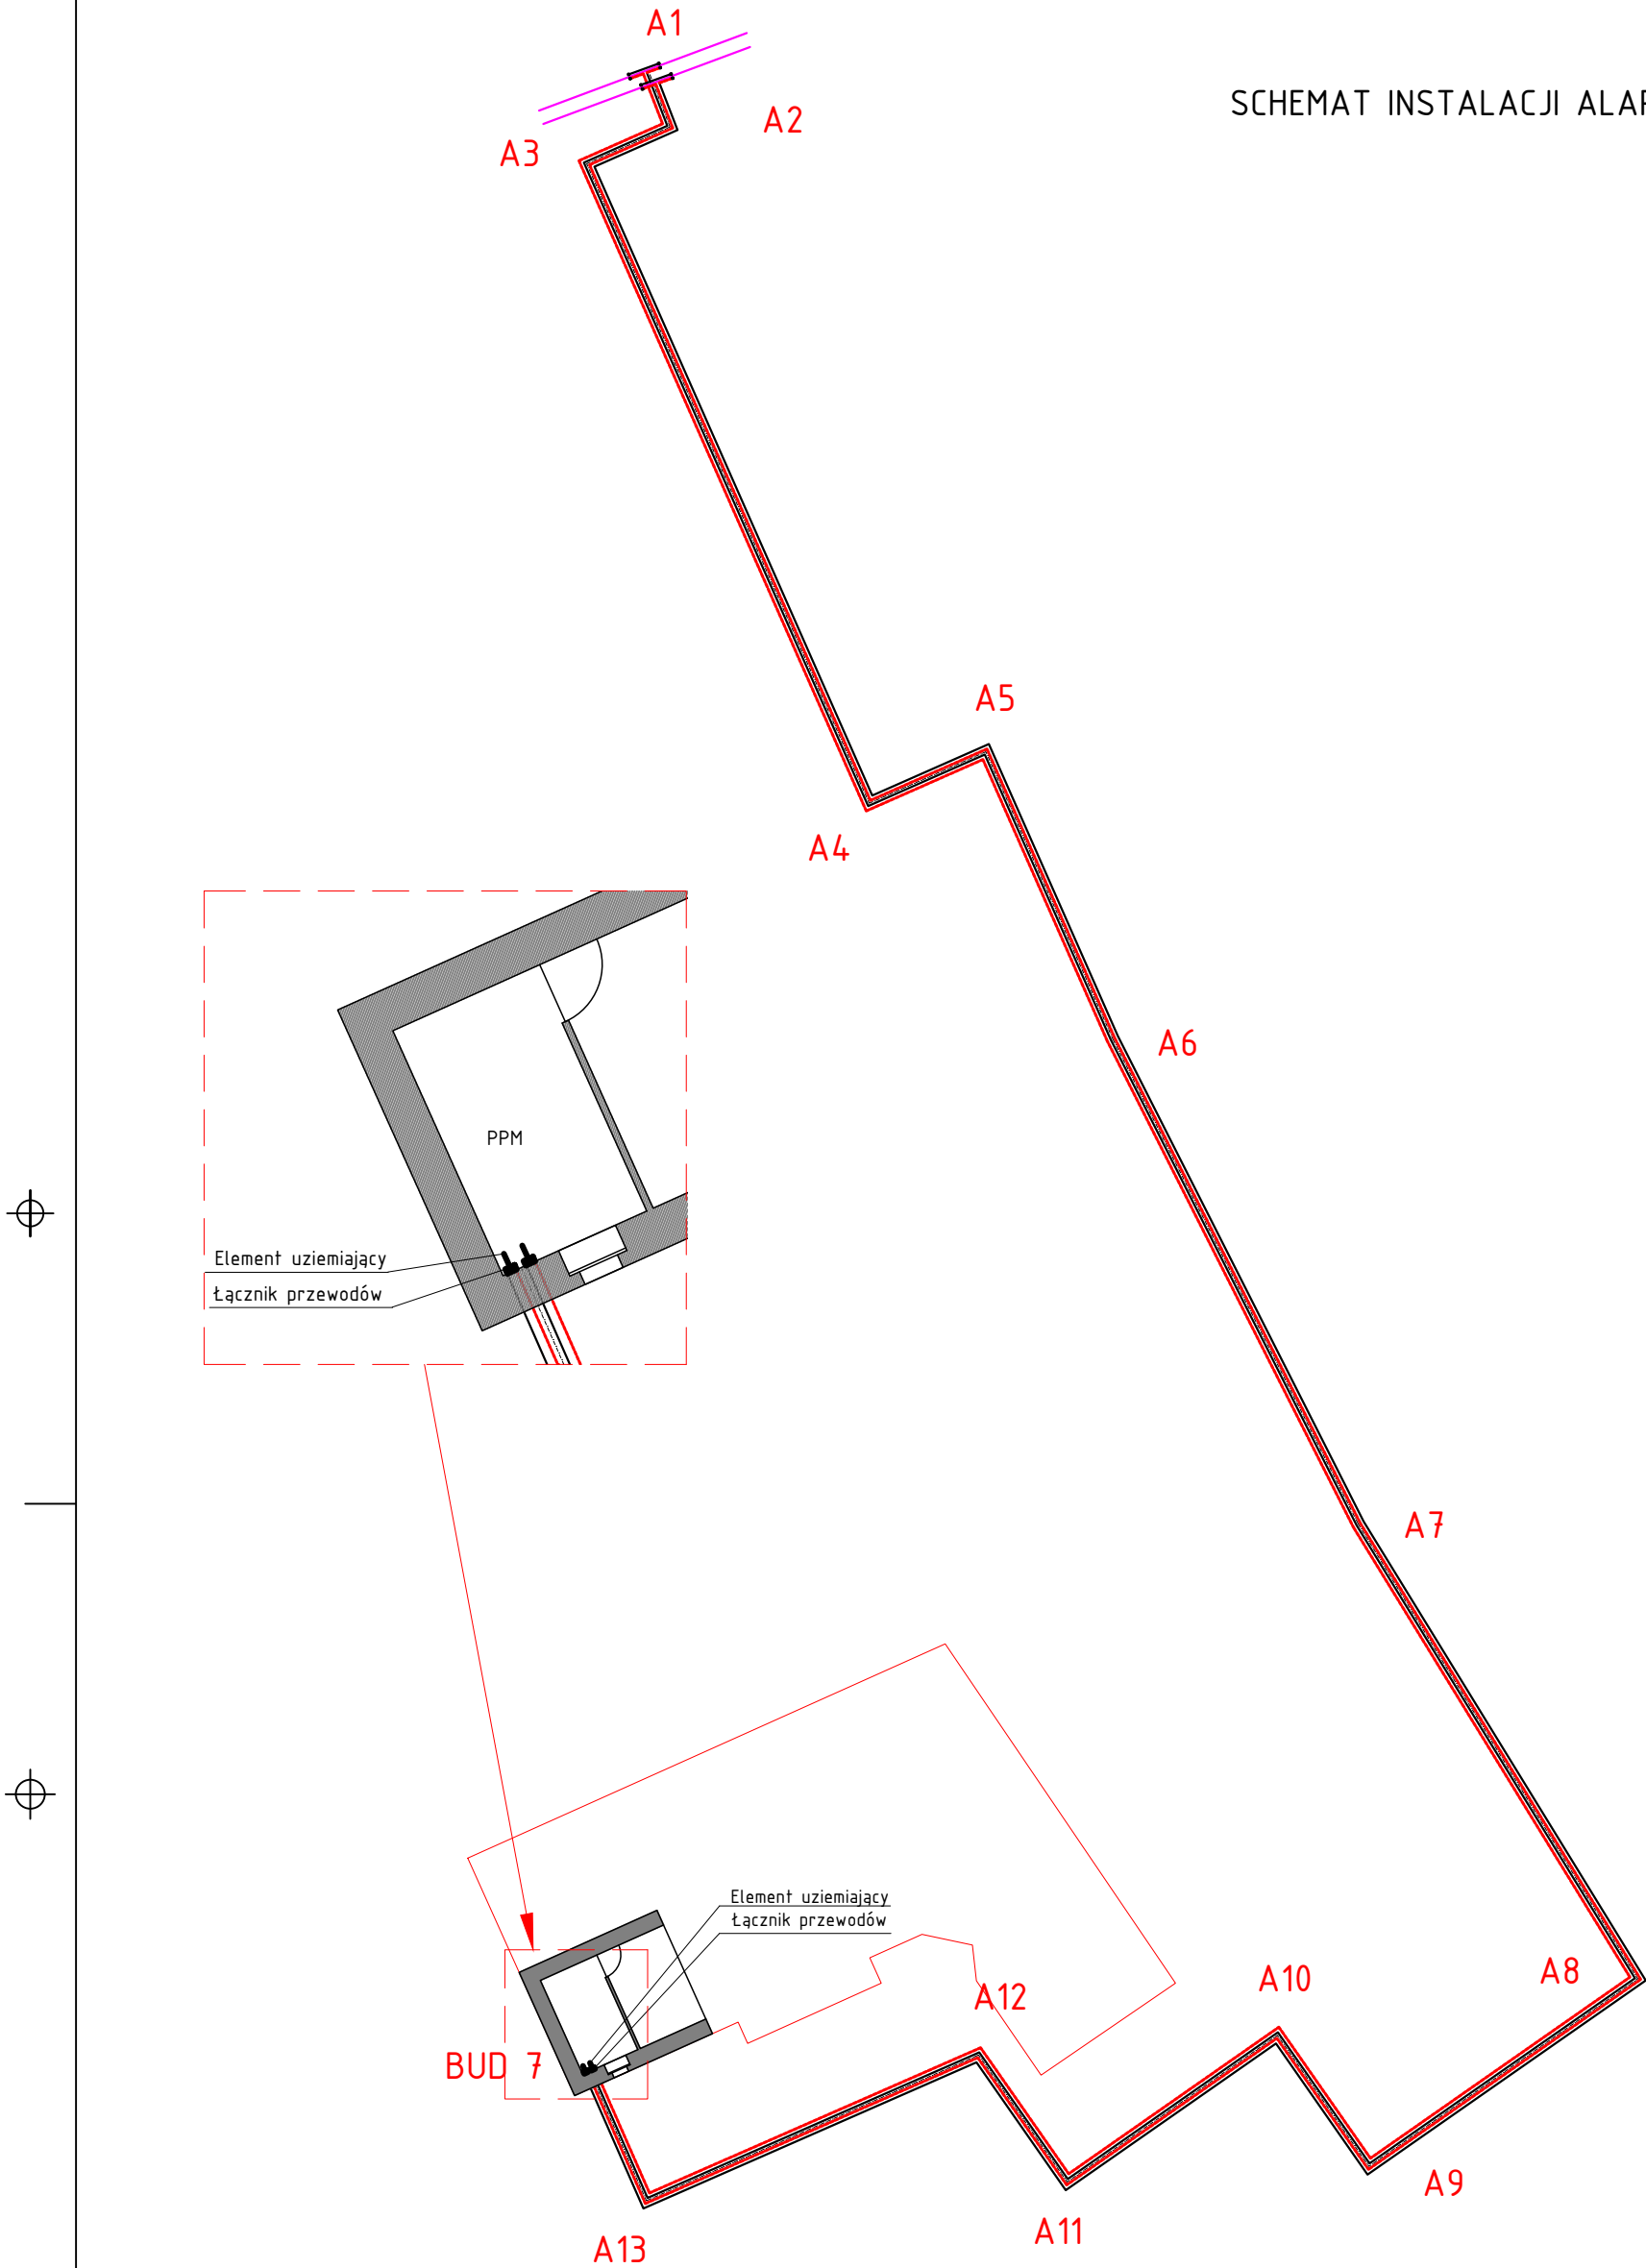

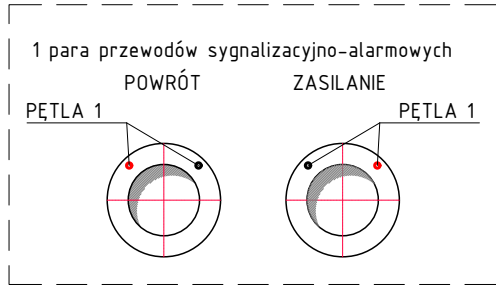

LEGENDA

- PRZEWÓD SYGNALIZACYJNY CZUJNIKOWY - POBIELANY
- PRZEWÓD SYGNALIZACYJNY POWROTNY - MIEDZIANY



UWAGA

Wpięcie do istniejącej instalacji alarmowej powinno nastąpić po wykonaniu pomiarów kontrolnych i akceptacji służb eksploatacji PEC

INWESTYCJA/ZLECENIODAWCA: Zadanie 1 BUDOWA PRZYŁĄCZA SIECI CIEPLNEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. USZCZYKA 7 IDZ. NR 680/3, 800, 816, 1096 Obręb: Kłodzki INWESTOR: Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Gliwice Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135			NAZWISKO MGR INŻ. Dawid KOŚCIAŃSKI UPR. BUD. NR 409/02		PODPIS 
TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT INSTALACJI ALARMOWEJ			OPRACOWAŁ: MGR INŻ. Dawid KOŚCIAŃSKI UPR. BUD. NR 409/02		
			OPRACOWAŁ: INŻ. Patryk KOŚCIAŃSKI		
FIRMA: BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH OK PROJEKT DAWID KOŚCIAŃSKI 44-113 GLIWICE, UL. KARSKIEGO 4, TEL. 501-254-204			BRANŻA: SANITARNA	STADIUM: PBW	NR UMOWY DZ nr 43/2019 z dn. 29.01.2019r.
			DATA: 09.2019	SKALA: -	NUMER RYSUNKU PEC.01.03.A
D K P R O J E K T					