


OZNACZENIA

Szczegół wyprowadzenia drutów
alarmowych spod pokryw końcowych
w pomieszczeniu węzła




Przewód sygnalizacyjny miedziany

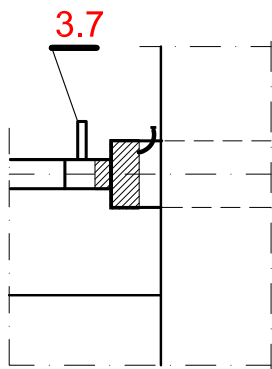

Spięcie przewodów alarmowych
w pomieszczeniu węzła

UWAGA

1. Przewody sygnalizacyjne wyprowadzone w węźle spod pokryw końcowych połączyć konektorami przez zaciśnięcie i lutowanie

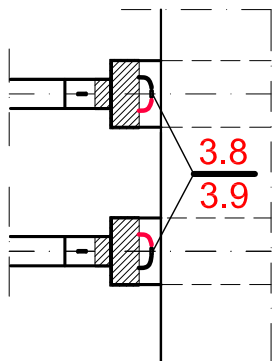

Zakład Usług Projektowych

Zamawiający	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Gliwice Sp. z o.o. - Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135						
Tytuł projektu	Przyłącze ciepłownicze do budynku przy ul. Kopalnianej 12						
Tytuł rys.	Schemat instalacji alarmowej						
	Imię i nazwisko	Nr. upraw.	Specjalność	Podpis	Data	Skala	Nr.umowy
PROJEKTANT	mgr inż. J.Bania	793/01	Sieci zewnętrzne		02.2019		U9.4/2018
WYKONAŁ	mgr inż. J.Bania	793/01	Sieci zewnętrzne		Nr.rys		Nr.kol.
					4-9.4/18		4