
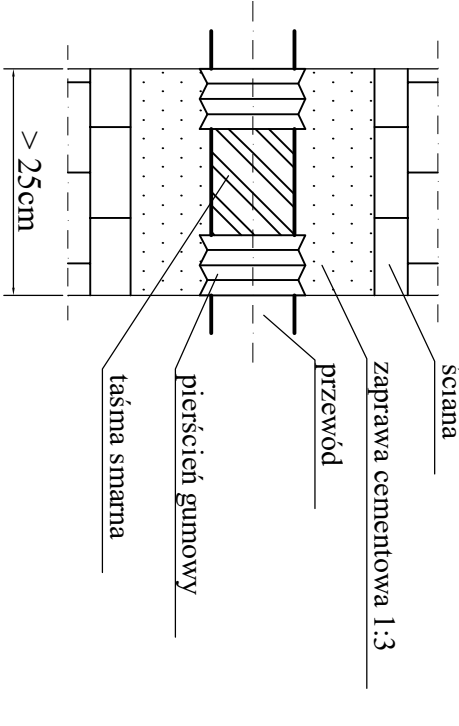


Szczegół przejścia przez ścianę

1:10

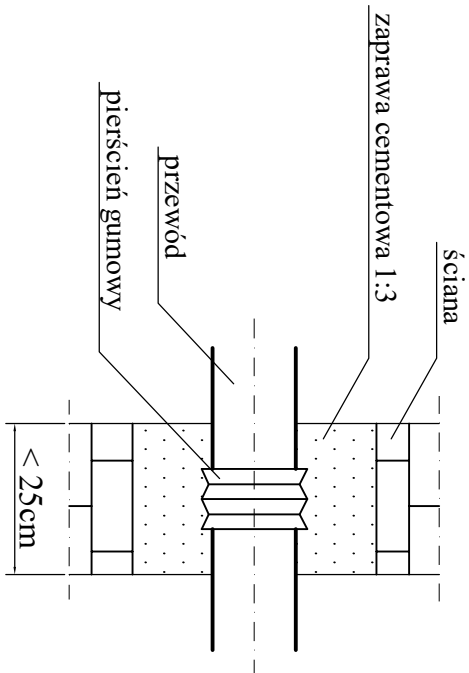

UWAGA:

1. Roboty w rejonie skrzyżowań rozpocząć od wykopów kontrolnych z lokalizacją pionową i uziębienia.
2. W razie konieczności zmienić poziom prowadzenia ciepłociągów z zachowaniem kierunku spawów.
3. Chodniki odtworzyć zgodnie z warunkami decyzji ZDM nr ZDM/4230/2018/KL z dnia 18.12.2018r.

Rodzaj terenu	grunt + zielen			chodnik kostka	chodnik kostka	grunt + zielen			chodnik kostka	grunt + zielen			grunt ubity	grunt ubity					
Rzędna terenu	218,60	218,70	218,10		218,50	218,30		218,30		218,60	219,50	219,30	219,20	219,10	219,80	219,90			
Rzędna osi przewodu	217,40	217,15	217,19		217,34	217,37	217,39	217,57		217,47	218,30	218,32	218,14	218,37	218,40	219,34			
Rzędna dna wykopu	217,13	216,94	216,97	216,98	217,13	217,15	217,17	217,36	217,22	217,25	218,08	218,10	218,12	218,16	218,19	219,13			
Zagłębienie do pł. rury	1,08	1,38	1,48	0,84	0,83	0,86	0,84	0,67	0,79	1,06	1,13	0,91	1,10	0,91	0,64	0,50			
Spadki	0%			0,4%			0,7%			1,5%			0,3%			27%			
Średnice, materiał	Rury preizolowane 2xDz76,1/140															Rury preizolowane 2xDz48,3/110			
Oznaczenia	T1	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	T2	Z6	Z7	Z8	T3	Z9	Z10	Z11	Z12	T4	Z13	Z14	
Odległości	0,0	4,9	15,4	19,4	56,4	61,6	64,2	71,0	76,0	130,8	137,2	139,2	145,6	154,5	163,0	164,9	171,7	175,0	176,9

[illegible]