


Włączenia instalacji alarmowej przedmiotowego przyłącza do instalacji alarmowej sieci istniejącej dokonać po przeprowadzeniu pomiarów kontrolnych i akceptacji przez służby eksploatacji PEC”

druty alarmowe wyprowadzone nad nasadkę i zwarte konektorkami typu OK 2MF

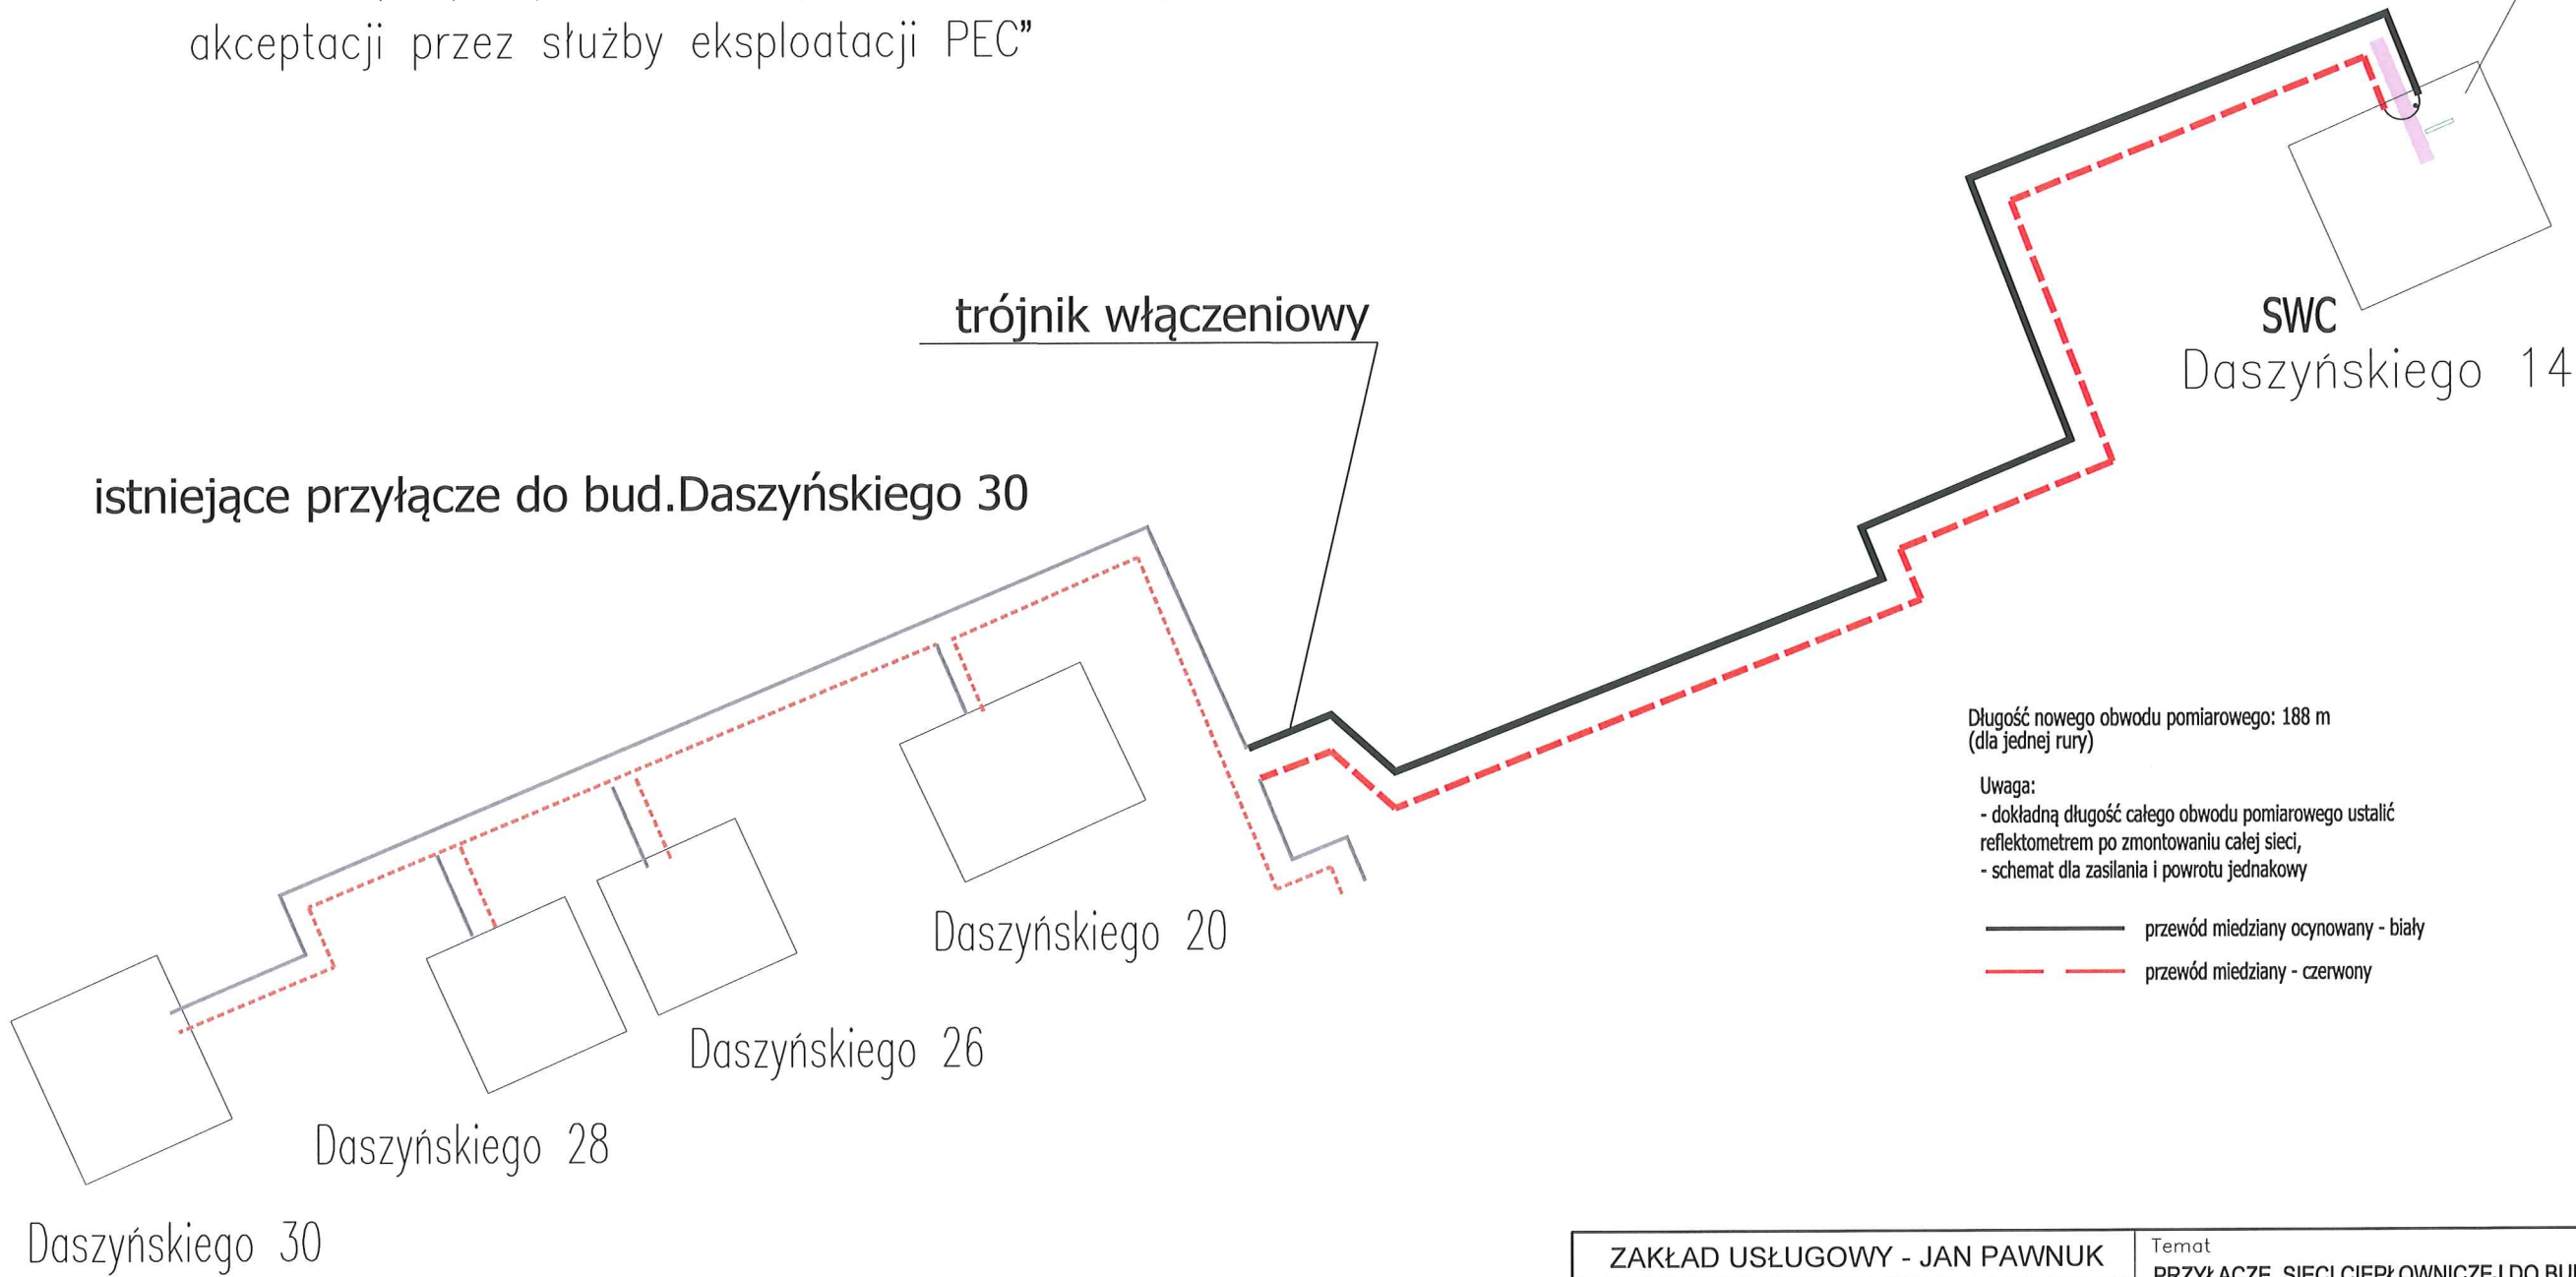

ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat PRZYŁĄCZE SIECI CIEPŁOWNICZEJ DO BUDYNKU PRZY UL.DASZYŃSKIEGO 14 W GLIWICACH	
Nazwisko	Nr Upraw.	Data	Podpis	Rysunek Schemat ideowy instalacji alarmowej	Nr Rys. 7
Projektant: mgr inż. Jan PAWNUK	867/93	08.2017	<i>Pa</i>		
Inwestor Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Gliwice Sp. z o.o.			Adres obiektu Gliwice : ul. Daszyńskiego 20-14		Skala